

**УДК 728.98.012.18**

## **ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОПРОСТОРОВОГО РОЗТАШУВАННЯ ТЕПЛИЦІ ЗА КРИТЕРІЄМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ**

САВИЦЬКИЙ М.В.<sup>1\*</sup>, д.т.н., проф.,  
 БАБЕНКО М.М.<sup>2\*</sup>, к.т.н., докторант,  
 НЕСІН О.А.<sup>3\*</sup>, магістр будівництва, м.н.с.  
 БОРДУН М.В.<sup>4\*</sup>, аспірант.

<sup>1\*</sup> Кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», вул. Чернишевського, 24-а, 49600, Дніпро, Україна, тел. +38 (0562) 47-02-98, e-mail: [sav15@ukr.net](mailto:sav15@ukr.net), ORCID ID: 0000-0003-4515-2457

<sup>2\*</sup> Кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», вул. Чернишевського, 24-а, 49600, Дніпро, Україна, тел. +38 (0562) 47-03-19, e-mail: [babenko.marina@yahoo.com](mailto:babenko.marina@yahoo.com), ORCID ID: 0000-0002-0775-0168

<sup>3\*</sup> Кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», вул. Чернишевського, 24-а, 49600, Дніпро, Україна, тел. +38 (0562) 47-03-19, e-mail: [asp\\_pgasa@ukr.net](mailto:asp_pgasa@ukr.net), ORCID ID: 0000-0003-2097-4059

<sup>4\*</sup> Кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», вул. Чернишевського, 24-а, 49600, Дніпро, Україна, тел. +38 (0562) 47-02-98, e-mail: [klmari@ukr.net](mailto:klmari@ukr.net), ORCID ID: 0000-0002-8539-2423

**Анотація.** *Мета.* Оптимальне варіантне проектування геопросторового розташування теплиці за критерієм енергоефективності огорожувальних конструкцій - мінімізації теплових втрат. *Методика.* Визначення теплових втрат чисельним методом через огорожувальні конструкції теплиці в умовах стаціонарного процесу розповсюдження теплоти.

**Результати.** Наведені результати розрахунку тепловтрат в умовах стаціонарної теплопередачі для різних схем геопросторового розташування геліотеплиці. *Наукова новизна.* Вперше отримано результати щодо вибору оптимальної схеми геопросторового розташування геліотеплиці за критерієм зменшення теплових втрат через огорожуючи конструкції в залежності від їх заглиблення у ґрунт. *Практична значимість.* Отримані результати сприятимуть оптимальному вибору схем розташування теплиць, які експлуатуються протягом всього року.

**Ключові слова:** теплиця; теплові втрати; огорожувальні конструкції; стаціонарна теплопередача; тепловий потік.

## **ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛИЦЫ ПО КРИТЕРИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**

САВИЦКИЙ Н.В.<sup>1\*</sup>, д.т.н., проф.,  
 БАБЕНКО М.М.<sup>2\*</sup>, к.т.н., докторант,  
 НЕСИН А.А.<sup>3\*</sup>, магистр строительства, м.н.с.,  
 БОРДУН М.В.<sup>4\*</sup>, аспирант.

<sup>1\*</sup> Кафедра железобетонных и каменных конструкций, Государственное высшее учебное заведение «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры», ул. Чернышевского, 24-а, 49600, Днипро, Украина, тел. +38(0562) 47-02-98, e-mail: [sav15@ukr.net](mailto:sav15@ukr.net), ORCID ID: 0000-0003-4515-2457

<sup>2\*</sup> Кафедра железобетонных и каменных конструкций, Государственное высшее учебное заведение «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры», ул. Чернышевского, 24-а, 49600, Днипро, Украина, тел. +38(0562) 47-03-19, e-mail: [babenko.marina@yahoo.com](mailto:babenko.marina@yahoo.com), 0000-0002-0775-0168

<sup>3\*</sup> Кафедра железобетонных и каменных конструкций, Государственное высшее учебное заведение «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры», ул. Чернышевского, 24-а, 49600, Днипро, Украина, тел. +38(0562) 47-03-19, e-mail: [asp\\_pgasa@ukr.net](mailto:asp_pgasa@ukr.net), ORCID ID: 0000-0003-2097-4059

<sup>4</sup> Кафедра железобетонных и каменных конструкций, Государственное высшее учебное заведение «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры», ул. Чернышевского, 24-а, 49600, Днипро, Украина, тел. +38(0562) 47-02-98, [klmari@ukr.net](mailto:klmari@ukr.net), ORCID ID: 0000-0002-8539-2423

**Аннотация.** Цель. Оптимальное вариантовое проектирование геопространственного расположения теплицы по критерию энергоэффективности ограждающих конструкций - минимизация тепловых потерь. *Методика.* Определение тепловых потерь численным методом через ограждающие конструкции теплицы в условиях стационарного процесса распространения теплоты. *Результаты.* Приведены результаты расчета теплопотерь в условиях стационарной теплопередачи для различных схем геопространственного расположения гелиотеплицы. *Научная новизна.* Впервые получены результаты по выбору оптимальной схемы геопространственного расположения гелиотеплицы по критерию

уменьшения тепловых потерь через ограждающие конструкции в зависимости от их заглубления в грунт. **Практическая значимость.** Полученные результаты будут способствовать оптимальному выбору схем расположения теплиц, которые эксплуатируются в течение всего года.

**Ключевые слова:** теплица; тепловые потери; ограждающие конструкции; стационарная теплонаправка; тепловой поток

## OPTIMIZATION OF GEO-SPATIAL LOCATION OF THE GREENHOUSE BY CRITERION OF ENERGY EFFICIENCY

SAVYTSKYI M.V.<sup>1\*</sup>, Dr. Sc. (Tech.), Prof.,

BABENKO M.M.<sup>2\*</sup>, PhD, Post. Dr. PhD.,

НЕСИН А.А.<sup>3\*</sup>, Master of Construction, Junior Researcher,

БОРДУН М.В.<sup>4\*</sup>, Pg stud.

<sup>1\*</sup>Department of Reinforce-Concrete and Stoune Constructions, State Higher Education Establishment "Pridneprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture", 24-A, Chernishevskogo str., Dnipropetrovsk 49600, Ukraine, tel. +38 (0562) 47-02-98, e-mail: sav15@ukr.net, ORCID ID: 0000-0003-4515-2457

<sup>2\*</sup> Department of Reinforce-Concrete and Stoune Constructions, State Higher Education Establishment "Pridneprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture", 24-A, Chernishevskogo str., Dnipropetrovsk 49600, Ukraine, тел. +38(0562) 47-03-19, e-mail: babenko.marina@yahoo.com, 0000-0002-0775-0168

<sup>3\*</sup> Department of Reinforce-Concrete and Stoune Constructions, State Higher Education Establishment "Pridneprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture", 24-A, Chernishevskogo str., Dnipropetrovsk 49600, Ukraine, тел. +38(0562) 47-03-19, e-mail: asp\_pgasa@ukr.net, ORCID ID: 0000-0003-2097-4059

<sup>4</sup> Department of Reinforce-Concrete and Stoune Constructions, State Higher Education Establishment "Pridneprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture", 24-A, Chernishevskogo str., Dnipropetrovsk 49600, Ukraine, тел. +38(0562) 47-02-98, klmari@yandex.ru, ORCID ID: 0000-0002-8539-2423

**Abstract. Purpose.** Optimal variant design of the geospatial location of the greenhouse by the criterion of energy efficiency of enclosing structures - minimization of heat losses. **Methodology.** Determination of thermal losses by a numerical method through the enclosing structures of a greenhouse under the conditions of a stationary process of heat propagation. **Results.** The results of calculation of heat losses in the conditions of stationary heat transfer for various schemes of the geo-spatial location of the helio-greenhouse are given. **Originality.** For the first time, the results were obtained for the selection of the optimal scheme for the geo-spatial location of the helio-greenhouse by the criterion for reducing thermal losses through the enclosing structures, depending on their penetration into the ground. **Practical significance.** The results obtained will contribute to the optimal choice of schemes for the location of greenhouses, which are maintained throughout the year.

**Key words:** greenhouse; heat loss; walling; stationary heat transfer; heat flow

### Постановка проблеми

Сьогодні аграрний сектор є однією з найбільш значущих галузей економіки України. Пріоритетну роль у задоволенні потреби населення у рослинницькій продукції належить тепличному виробництву.

На сучасному етапі реформування аграрного сектору України в умовах постійного зростання цін на енергетичні ресурси визначальним фактором формування собівартості сільськогосподарської продукції стають витрати на енергоносій. Основний вид витрат енергії при експлуатації більшості теплиць – це витрати на їх обігрів при понижених температурах. Так, для обігрівання 1 га теплиці потрібно від 10 до 30 ГДж теплоти за годину в залежності від району будівництва, а частка теплоти в собівартості тепличних овочів становить від 30 до 70%.

Тому проблема енергозбереження в галузі рослинництва закритого ґрунту особливо актуальна і спонукає до зниження енергоємності технологічних процесів та переходу на енергозберігаючі технології.

Зменшення енергопотреблення і суттєві досягнення в енергозбереженні можливі тільки через вдосконалення існуючих та впровадження нових енергозберігаючих технологій.

### Аналіз досліджень та публікацій

Одним із способів заощадження енергії при експлуатації теплиці є використання в її розташуванні сталої температури землі. Це дозволяє заощадити витрати на її обігрів в холодний період року і створює більш стабільний мікроклімат всередині теплиці.

За даними досліджень [2] земля згладжує амплітуду коливань, як добових, так і річних температур. Зміна сезонних температур позначається в землі на глибині лише кількох метрів, між тим зміна температури повітря протягом години або доби на температуру землі практично не впливає.

На більшій глибині відрізняються сезонні коливання температури, а зміни температури спостерігаються тільки через тривалий час. Так, для м. Дніпро середньорічна температура землі на

глибині 3.2 м дорівнює  $10.3^{\circ}\text{C}$ , а середня температура за опалювальний період на цій же глибині -  $9.5^{\circ}\text{C}$  [2].

Тому, чим більше заглиблені теплиці в ґрунт, тим стабільнішими будуть показники мікроклімату всередині. Підземний, екологічно чистий метод вирощування рослин існує вже багато років і довів свою ефективність, він використовує ресурси природи, щоб забезпечити стабільне і тепло середовище для річного вирощування рослин.

Заглиблені теплиці можуть бути побудовані в різних географічних і кліматичних умовах, але в більшості випадків їх використовують в північних регіонах. Як правило, конструкція побудована на глибині від 1.0 до 2.0 м, дозволяє збирати і зберігати денну сонячну радіацію. Вирощування рослин в таких теплицях можна проводити круглий рік, незалежно від погодних умов.

Крім заглиблених теплиць, всебільшої популярності у всьому світі набувають підземні теплиці. У більшості випадках в підземних теплицях використовують гідропонний метод вирощування рослин. Наприклад, Компанія Zero Carbon Food, використовуючи старі бомбосховища, створили підземні теплиці, які при використанні лише чверті доступного простору можуть виробляти від 5 до 20 тонн продукції на рік [4].

Одним з перспективних способів підвищення ефективності освітлення в підземних теплицях є застосування порожнистих трубчатих світловодів. Світловоди виробляються у вигляді закінчених модулів з джерелами світла, які легко стикуються один з одним для нарощування протяжності освітлювальної системи. Діаметр світловодів коливається від 250 до 1100мм, довжина до 16 метрів. Основний виробники, які представлені на українському ринку: Solartube (США), Sunpipe (Великобританія), Solarspot (Італія) і Solarway (РФ).

Перевагою використання світловодів для освітлення підземних теплиць є зниження витрат на електричне штучне освітлення. Використання природного світла як альтернативи штучному в даний час в залежності від ресурсу сонячної енергії регіону дозволяє знизити витрати на освітлення на 50 - 75% [6].

Узагальнюючі дані в існуючих дослідженнях про зменшення теплових втрат через огорожувальні конструкції теплиць в залежності від їх заглиблення у ґрунт відсутні, тому це питання потребує додаткового вивчення.

## Мета

Метою статті є оптимальне варіантне проектування геопросторового розташування теплиці за критерієм енергоефективності огорожувальних конструкцій - мінімізації теплових втрат.


## Викладення матеріалу

В роботі наведені результати розрахунку тепловтрат за стаціонарного процесу

розповсюдження теплоти для чотирьох різних схем розташування геліотеплиці відносно поверхні землі: I-варіант – звичайна теплиця, що знаходиться на поверхні ґрунту (рис.1а); II-варіант - теплиця заглиблена в ґрунт на 1.0 м (рис.1б); III-варіант – теплиця заглиблена в ґрунт на 1.85 м (рис.1в); IV-варіант – теплиця підземна, для освітлення рослин використовуються порожнисті трубчаті світловоди (рис.1г).

Для всіх варіантів прийнято, що температура зовнішнього повітря дорівнює  $-24^{\circ}\text{C}$  [5], температура внутрішнього повітря  $+16^{\circ}\text{C}$ . Коефіцієнт тепловіддачі на поверхнях, що межують із зовнішнім повітрям дорівнює: для прозорих конструкцій  $8 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$ , для непрозорих  $- 8,7 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$ . Коефіцієнт тепловіддачі на поверхнях, що межують із внутрішнім повітрям  $- 23 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$  [1, 7]. Температура ґрунта задавалася пошарово згідно дослідження [2], де його постійне значення знаходиться на глибині 3,2 м і дорівнює  $9,5^{\circ}\text{C}$ . Коефіцієнт тепlopровідності ґрунта (для суглинка) прийнятий згідно [2]  $1,02 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$ . Товщина прозорих конструкцій із полікарбонату прийнята 10 мм. Попередні дослідження виявили, що при збільшенні товщини полікарбонату заощадження коштів від економії тепла незначне в порівнянні з високими відсотковими ставками на капітальні витрати для будівництва теплиці [3]. Коефіцієнт тепlopровідності прозорих конструкцій із сотового полікарбонату 10 мм дорівнює  $0,029 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$  [3]. Непрозора огорожуюча цегляна стіна з північної сторони геліотеплиці прийнята товщиною 120 мм з коефіцієнтом тепlopровідності  $0,81 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$  з утепленням зсередини екструдованим пінополістиролом 100 мм, коефіцієнт тепlopровідності  $0,043 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$  [1, 7]. Фундамент геліотеплиці – стрічковий, ширина підошви фундаменту 200 мм, коефіцієнт тепlopровідності  $2,04 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$  [1, 7] також утеплений зсередини екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм.

Що стосується повністю заглибленої теплиці із трубчатими світловодами (IV-варіант), то товщина стін із монолітного заливобетону дорівнює 200 мм утеплених зсередини екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм. В покритті заглибленої теплиці на ширині ділянки в 1 м розташовано три світловоди діаметром 250 мм. Світlopровідний канал світловода товщиною 2 мм виконаний із алюмінію ( $\lambda=230 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ), зовнішній прозорий купол виконаний із органічного скла ( $\lambda=0,2 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ) товщиною 2 мм; внутрішнє скло, що розподіляє світло ( $\lambda=1,15 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ) має товщину 4 мм; прийнято, що стінки світловода утеплені мінеральною ватою ( $\lambda=0,05 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ), товщиною 50 мм; замкнута повітряна порожнина всередині світlopровідного алюмінієвого каналу має тепlopровідність ( $\lambda=1,316 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ) [1, 7].

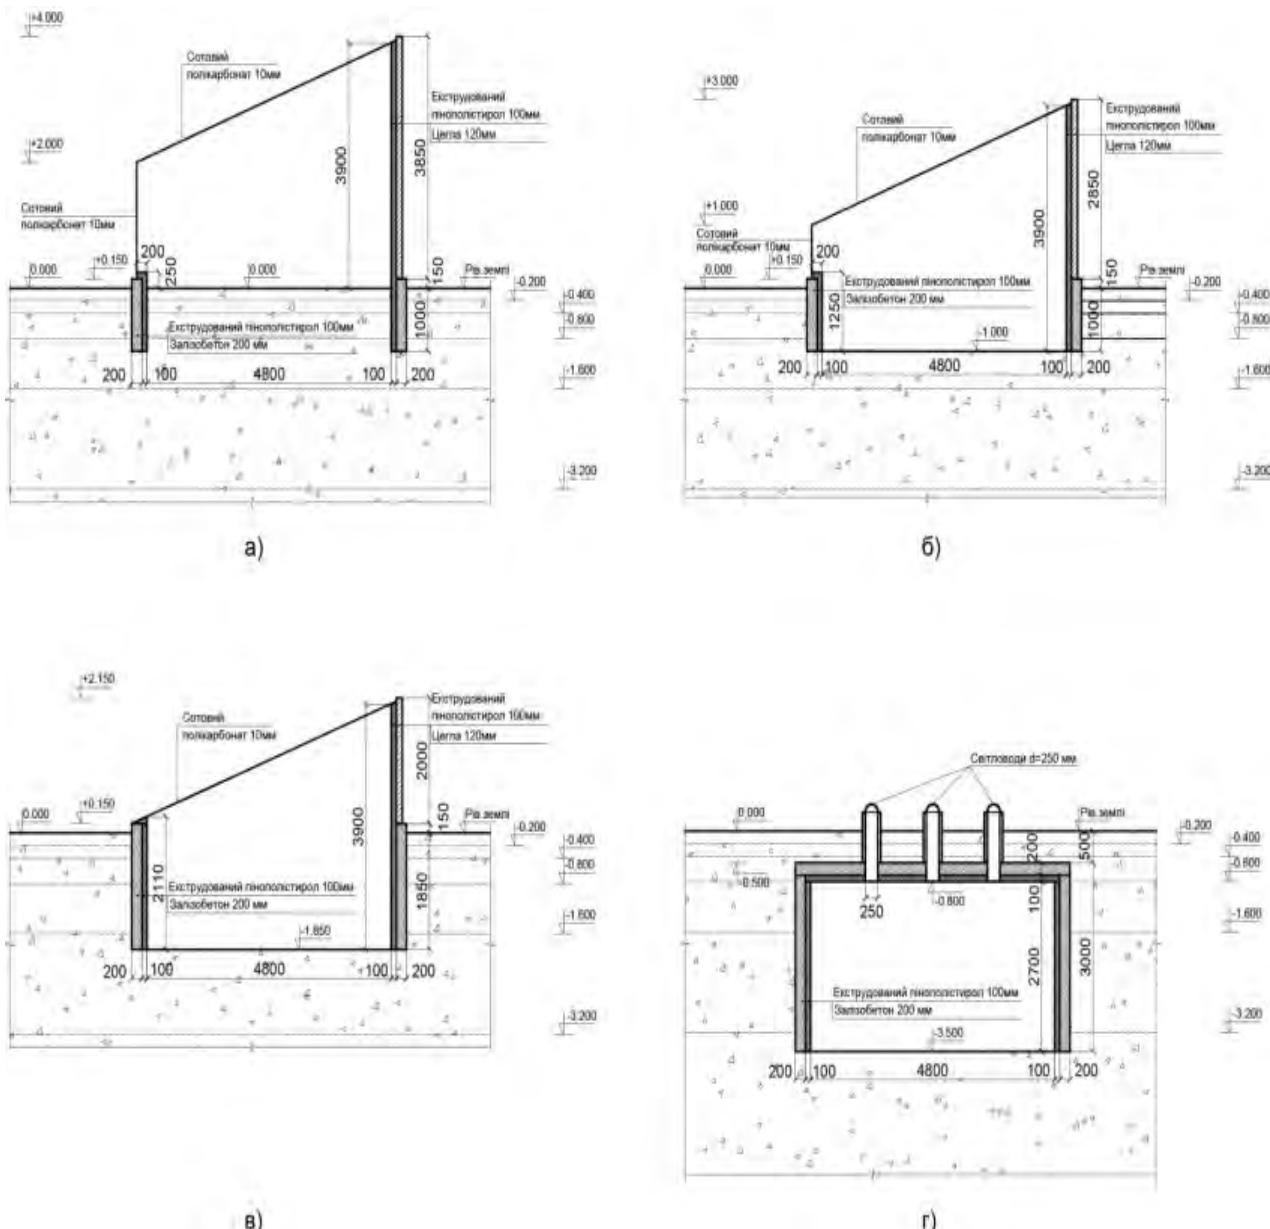


*Рис. 1. Геопросторове розташування теплиць за варіантами: а) I – стандартне на поверхні ґрунту; б) II – при заглибленні на 1.0 м; в) III- при заглибленні на 1.85 м; г) IV- підземна зі світловодами / Geospatial location of greenhouses for variants:a) I- standard on the soil surface;; б) II- at depth of 1.0 m;; в) III- at depth of 1.85 m;г) IV- underground with lightguides;*


Розрахунок тепlop передачі проводився по огорожувальним конструкціям поперечного перерізу споруди з умовою ширину 1.0 м за допомогою програмного комплексу Elcut 5.1 Professional.

За результатами розрахунків отримано: розподіл температур в конструкціях та

ґрутовому масиві (рис.2); значення величин теплових потоків по контуру внутрішнього об'єму споруд і епюри потоків теплоти для всіх досліджуваних варіантів (рис.3). Числові значення розрахунків представлені в таблиці 1 і на рис.4.

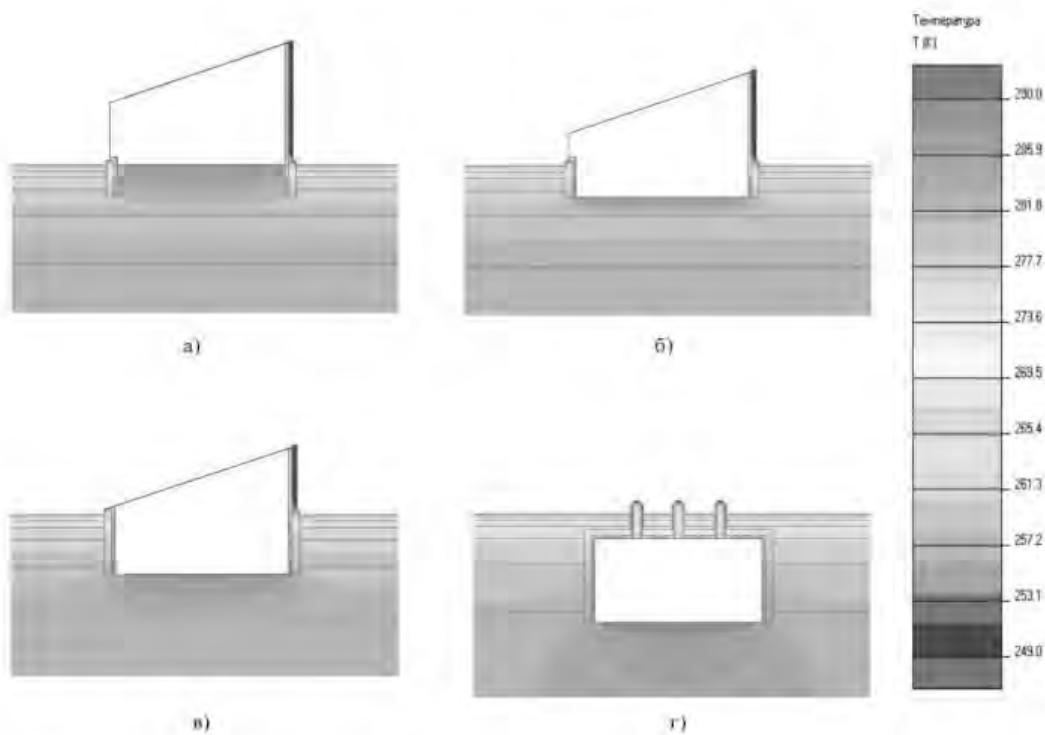

*Рис. 2. Розподіл температур в огорожувальних конструкціях теплиць та ґрунтовому масиві при розрахункових температурах: зовнішнього повітря  $-24^{\circ}\text{C}$  ( $249^{\circ}\text{K}$ ); внутрішнього повітря  $+16^{\circ}\text{C}$  ( $289^{\circ}\text{K}$ ) / Distribution of temperatures in the fencing constructions of greenhouses and soil mass at the design temperatures: the outside air  $-24^{\circ}\text{C}$  ( $249^{\circ}\text{K}$ ); internal air  $+16^{\circ}\text{C}$  ( $289^{\circ}\text{K}$ )*

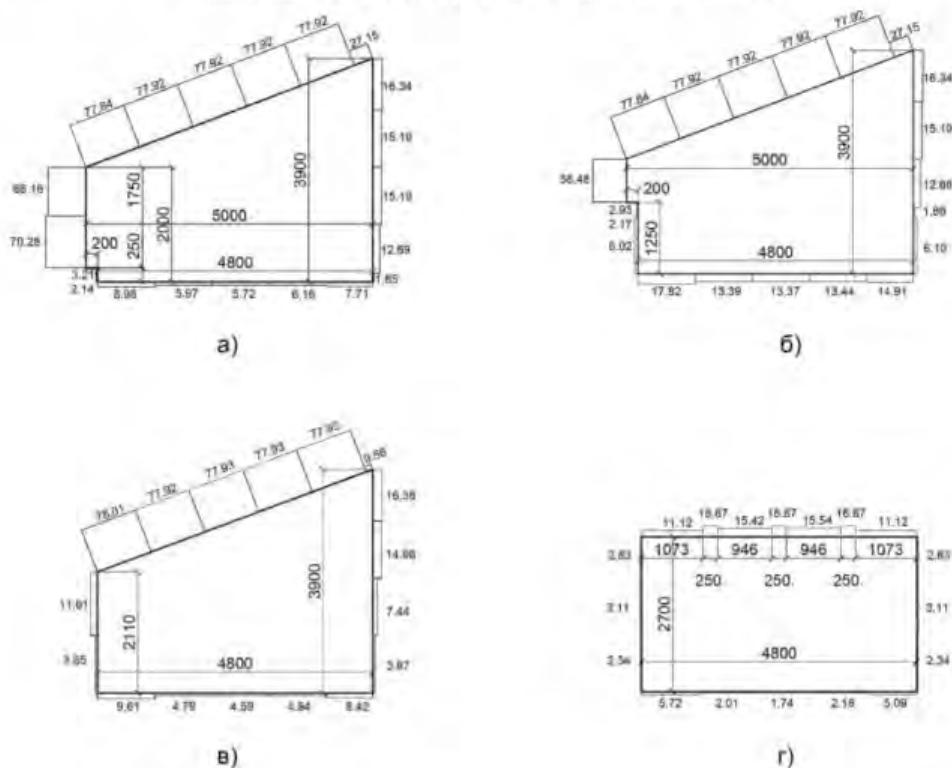

*Рис. 3. Розподіл теплових потоків по внутрішнім поверхням теплиць, Bm / Distribution of heat flows on the interior surfaces of greenhouses, W*

Таблиця 1

**Значення теплових потоків через огорожувальні конструкції теплиць/ Values of heat flows through the enclosure structures of greenhouses**

| Огорожувальні конструкції            | Тепловий потік за варіантами геопросторового розташування теплиць, Вт |               |               |               |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
|                                      | I-варіант   | II-варіант    | III-варіант   | IV-варіант    |
| світлопрозорі конструкції            | 553,11  | 475,15        | 399,28        | 48,4          |
| цегляна стіна з утеплювачем          | 59,41   | 44,21         | 31,32         | -             |
| конструкція фундаменту з утеплювачем | 7,2   | 19,36         | 26,67         | 77,38         |
| грунтова робоча поверхня теплиці     | 34,54   | 72,93         | 32,35         | 16,74         |
| <b>Всього</b>                        | <b>654,26</b>   | <b>611,65</b> | <b>489,62</b> | <b>142,52</b> |

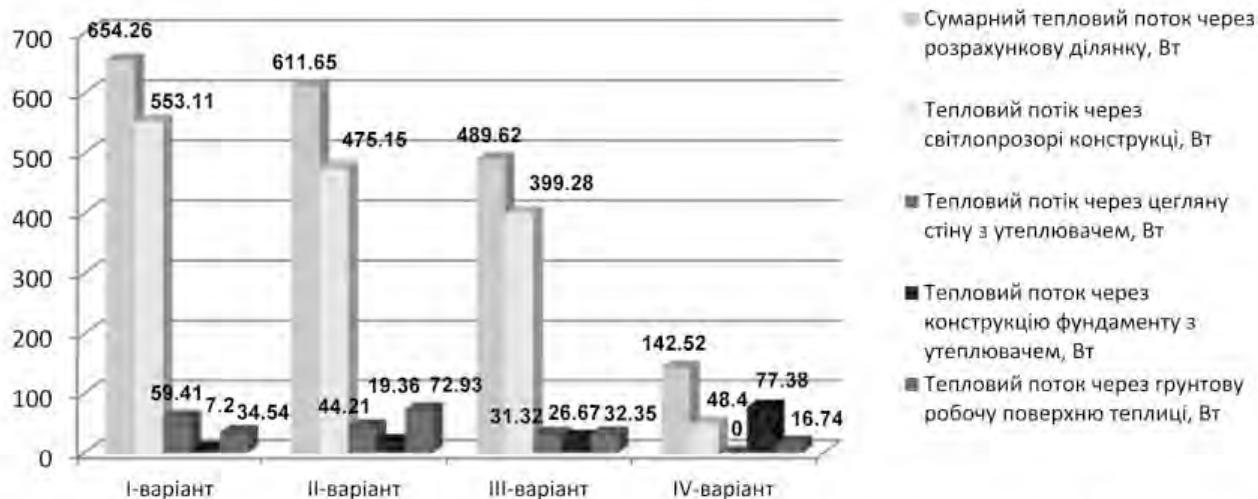


Рис. 4. Значення теплових потоків через огорожувальні конструкції теплиць, Вт/ Values of heat flows through the enclosure structures of greenhouses, W

Аналіз результатів розрахунків засвідчує, що найбільші втрати тепла у кожному варіанті спостерігаються через світлопрозорі огорожувальні конструкції, найменші втрати – через утеплений фундамент споруди. На основі розрахункових значень теплового потоку можна зробити висновок, що чим більше теплиця заглиблена в ґрунт, тим нижче значення сумарного теплового потоку, і відповідно менші втрати тепла: при заглибленні теплиці на 1 м в ґрунт втрати тепла зменшуються приблизно на 6,5%; при заглибленні на 1,85 м – на 24%; а при підземному розташуванні – до 75%.

### Висновки

1. Результати досліджень геопросторового розташування теплиць заєвідчують, що основні тепловітрати відбуваються через світлопрозорі огорожувальні конструкції (до 85%). Заглиблення теплиці в ґрунт приводить до зменшення площин світлопрозорих огорожувальних конструкцій, що

приводить до зниження загальних втрат тепової енергії для обігріву теплиць.

2. При заглибленні теплиці на 1 м в ґрунт втрати тепла зменшуються приблизно на 6,5%; при заглибленні на 1,85 м – на 24%; а при підземному розташуванні – до 75%.

3. Переміщення сільськогосподарських «ланів» під землю – дуже перспективний напрямок, з огляду на постійну урбанізацію людства, зростання населення, проблеми з наявністю вільних сільськогосподарських земель, високе енергозатратне ґрунтозакрите виробництво сільгоспіродукцій.

### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ДБН В.2.6-31:2016. Теплова ізоляція будівель. – Київ: Мінрегіонбуд та ЖКГ України, - 2017. – Режим доступу : [http://dbn.at.ua/dbn/DBN\\_V.2.6-31-2016\\_Teplova\\_izolyatsiya\\_budively.pdf](http://dbn.at.ua/dbn/DBN_V.2.6-31-2016_Teplova_izolyatsiya_budively.pdf)
2. Нікіфорова Т.Д. Наукові основи і методи розрахунку конструкцій заглиблених будівель з урахуванням зовнішніх впливів: дис. ... докт. техн. наук: 05.23.01 / Нікіфорова Тетяна Дмитріївна; ПДАБА – Дніпро, 2016. – 349 с.
3. Савицький М.В. Раціональне проектування теплиці за критерієм вартості життєвого циклу / М.В. Савицький, М.М. Бабенко, О.А. Несін, М.В.Бордун // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. Серія: Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку– 2017. – Випуск 99. – С. 15-21.
4. Выращивание салата в подземных бункерах Лондона. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://geektimes.ru/post/261986/>
5. DSTU-N B V.1.1-27:2010. Budivelna klimatologiya – Kyiv: Minreionbud Ukrayini, - 2011.-123 c.
6. Технология Solatube: перспективы для архитектуры и строительства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ardexpert.ru/article/5038>
7. DSTU- B V.2.6-189:2013. Metodi vyboru teploizolyatsiynoho materialu dlya uteplennya budivel'. – Kyiv: Minreionon Ukrayini, - 2014.

### REFERENCES

1. DBN V.2.6-31:2016. *Teplova izoliatsia budivel.* [Thermal insulation of buildings.] – Kyiv: Minreionbud ta ZhKHUkrainy, - 2017.
2. Nikiforova T.D. *Naukovi osnovy i metody rozrakhunku konstruktsii zahlyblenykh budivel z urakhuvanniam zovnishnikh vplyviv* [Scientific bases and methods of calculation of structures of earth sheltered buildings taking into account external influences.]: dyss. ... dokt. tekhn. nauk: 05.23.01 «Budivelni konstruktsii, budivli ta sporudy» [The thesis...doctor of technical science: 05.23.01 «Building constructions, buildings and structures.】 PDABA – Dnipro, 2016. – 349 p.
3. Savyts'kyy M.V. *Ratsional'ne projektuvannya teplysci za kriteriyem vartosti zhyttyevoho tsyklu* [The rational design of greenhouse on the criterion of value of life cycle ] / M.V. Savyts'kyy, M.M. Babenko, O.A. Nesin, M.V.Bordun // Budivnytstvo, materialoznavstvo,mashynobuduvannya. Seriya: Stvorennya vysokotekhnolohichnykh ekokompleksiv v Ukrayini na osnovi kontseptsiyi zbalansovanoho (stiykoho) rozvytku– 2017. – Vypusk 99. – S. 15-21.
4. *Vyrashchivyanje salata v podzemnykh bunkerakh Londona.* [Growing salad in London's underground bunkers] / [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : <https://geektimes.ru/post/261986/>
5. DSTU-N B V.1.1-27:2010. *Budivelna klimatolohia* [Civil Engineering Climatology]– Kyiv: Minreionbud Ukrayini, - 2011.-123 p.
6. *Tehnologiya Solatube: perspektivy dlya arhitektury i stroitelstva* [Solatube technology: perspectives for architecture and construction] / [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu : <http://ardexpert.ru/article/5038>
7. DSTU- B V.2.6-189:2013. *Metody vyboru teploizolyatsiynoho materialu dlya uteplennya budivel'.* [Methods of choosing insulation material for insulation of buildings] / – Kyiv: Minreionon Ukrayiny, - 2014.

Стаття надійшла до редколегії 21.08.2017 р.